




## PLCM02, PLCM02-CDS

### Description

The communication module is an interface designed to connect the operator panel to KNX.

The PLCM02-CDS has installed CoDeSys™ softlogic system.




### Dimensions

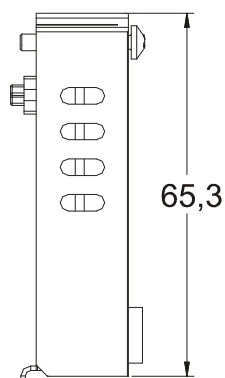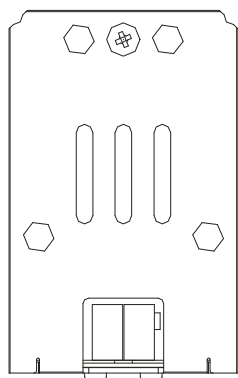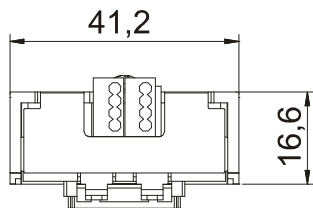

1 MANPLCM02-001 V.1.01 02.12

### Mounting the module

Remove the connector protective cover from the equipment before installing the module.

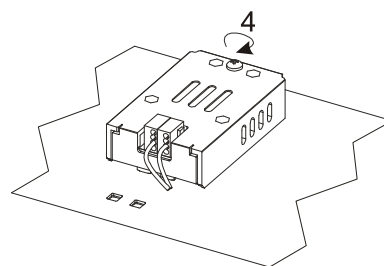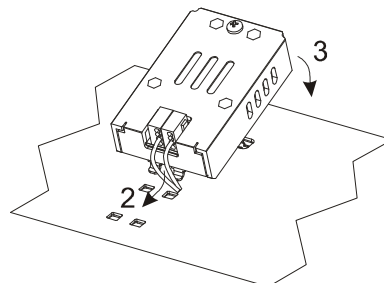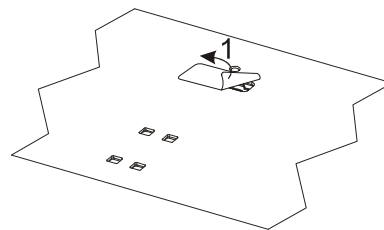

2 MANPLCM02-001 V.1.01 02.12

The products have been designed for use on UniOP eBIS 500 Series for use in a residential, commercial and light-industrial environments in compliance with the 2004/108/EC Directive

The products have been designed in compliance with:

EN 61000-6-3	EN 55022 Class B
EN 61000-6-1	EN 61000-4-2
	EN 61000-4-3
	EN 61000-4-4
	EN 61000-4-5
	EN 61000-4-6
EN50090-2-2	
EN60669-2-1	

Reproduction of the contents of this copyrighted document, in whole or part, without written permission of Exor International S.p.A., is prohibited.

MANPLCM02-001 V.1.01 02.12

3 MANPLCM02-001 V.1.01 02.12

4 CoDeSys™ is a registered trademark

Copyright © 2011-2012 Exor International S.p.A  
Exor International S.p.A. - San Giovanni Lupatoto VR, Italy  
www.uniop.com




## PLCM02, PLCM02-CDS

### Descrizione

Il modulo di comunicazione è una interfaccia realizzata per permettere il collegamento in rete KNX.

Il modulo PLCM02-CDS installa il sistema CoDeSys™ softlogic.




### Dimensioni

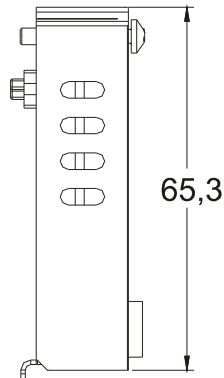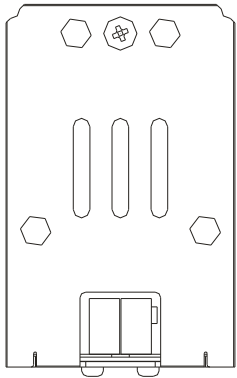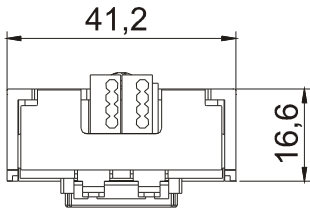

1 MANPLCM02-001 V.1.01 02.12

### Montaggio

Rimuovere dall'apparecchiatura la protezione di copertura del connettore prima di installare il modulo.

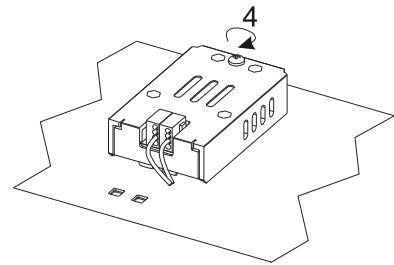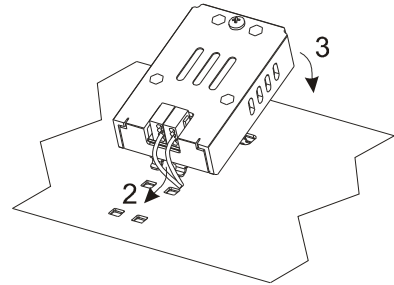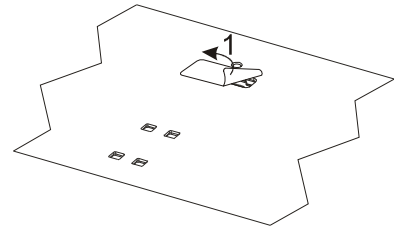

2 MANPLCM02-001 V.1.01 02.12

I prodotti sono stati progettati per essere utilizzati su UniOP eBIS Serie 500 per l'impiego in ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera in conformità alla direttiva 2004/108/CE

I prodotti sono stati progettati in conformità alle norme:

EN 61000-6-3	EN 55022 Class B
EN 61000-6-1	EN 61000-4-2
	EN 61000-4-3
	EN 61000-4-4
	EN 61000-4-5
	EN 61000-4-6
EN50090-2-2	
EN60669-2-1	

Nessuna parte di questo manuale puo' essere riprodotta senza il preventivo permesso scritto di Exor International S.p.A.

MANPLCM02-001 V.1.01 02.12

3 MANPLCM02-001 V.1.01 02.12

4

CoDeSys™ è un marchio registrato  
Copyright © 2011-2012 Exor International S.p.A  
Exor International S.p.A. - San Giovanni Lupatoto VR, Italy  
www.uniop.com